

# Fuga de agua en el laboratorio del Hospital de Antofagasta


Debido a una falla en el sistema de climatización que inundó varios sectores.

**E**l sábado se produjo una inundación en el Hospital Regional de Antofagasta.

La dirección del recinto de salud informó que la inundación fue ocasionada por la ruptura de la unión de una de las líneas del sistema de climatización, ubicada en el tercer piso de la torre H1, donde está el sector de los policlínicos.

El director del recinto, Dr. Antonio Zapata, informó que inmediatamente se convocó al Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) del hospital para evaluar la situación. Tras la reunión se determinó que el área más afectada por el agua fue el laboratorio del hospital, por lo que se debió suspender sus operaciones.

Zapata señaló que producto de la inundación, el

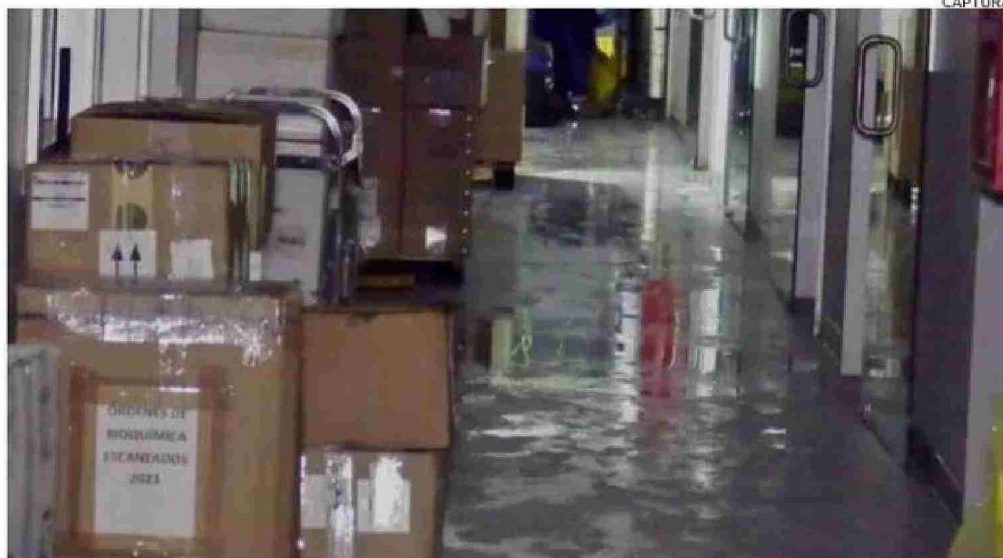

La dirección del hospital señaló que es responsabilidad de la concesionaria Siglo XXI.

hospital debió pausar la toma de exámenes. Como una manera de buscar una solución rápida a la situación para los exámenes que solicitan las unidades de emergencia y de pacientes críticos, se enviaron las muestras a los laboratorios del Centro Oncológico del Norte y de la

Clínica Bupa.

“Buscan asegurar la atención para todos nuestros pacientes, mientras trabajamos intensamente para reestablecer el normal funcionamiento del hospital, trabajo para el cual, desde el primer minuto, contamos con el apoyo en terreno de autori-

dades del Servicio de Salud Antofagasta y de la Inspección Fiscal del MOP”, señaló el Dr. Zapata.

Respecto a las responsabilidades, Zapata indicó que el mantenimiento y la inspección del edificio es de responsabilidad de la concesionaria Siglo XXI.